


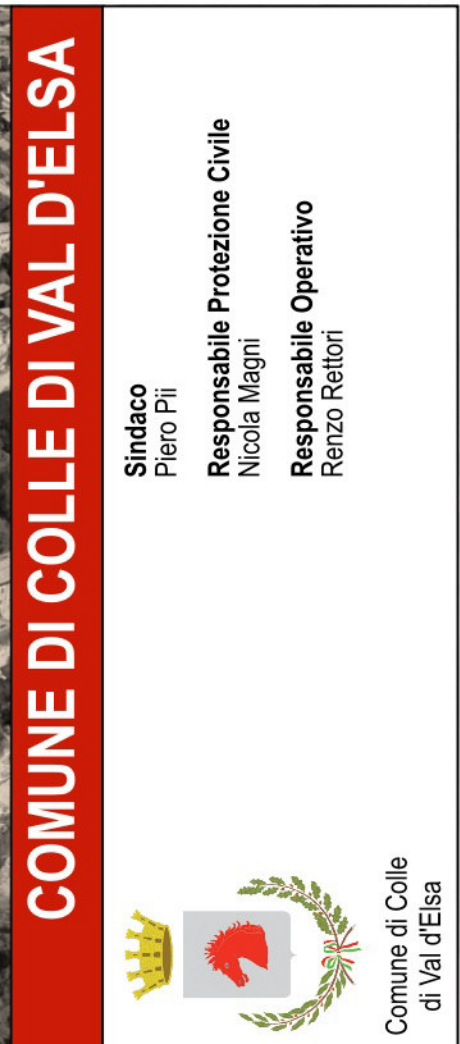

ELAB. PPC
TAV. 09Nord

[illegible]

6.2. Oxidation with chlorine (aqueous media)

S.2° - Pireolossità sistemica locale media
(contrasto d'impedenza superiore ad alcune decine di metri e con frequenza fondamentale inferiore a 1 Hz)

Response	Percentage
Yes	85%
No	15%

